



КІНЦЕВІ ВИМИКАЧІ серії Z-15



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Кінцеві вимикачі серії Z-15 АСКО-УКРЕМ™ (далі – вимикачі) призначені для застосування в електричних колах керування, контролю та сигналізації відносного положення рухомих частин механізмів.


2. Технічні характеристики


Номінальна робоча напруга U_e , В	АС, 50Гц	250
	DC	125
Номінальний робочий струм I_e , А	АС, 50Гц	15
	DC	0,4
Номінальна напруга ізоляції U_i , В		400
Тип контакту		1NO+1NC
Частота комутацій, хв^{-1}	механічна	120
	електрична	20
Зносостійкість, циклів	механічна	10^6
	електрична	10^5
Ступінь захисту		IP20

3. Електрична схема




4. Габаритні та установчі розміри

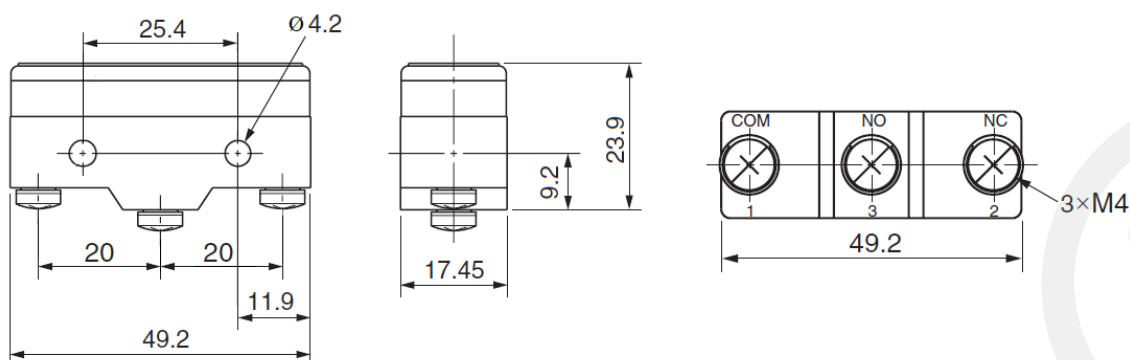


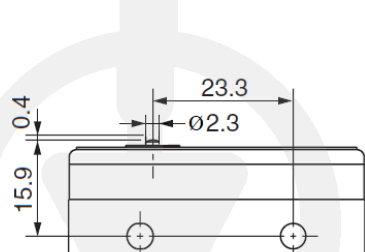


Z-15G-B

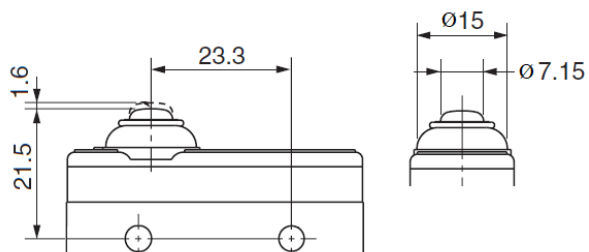


Z-15GD-B

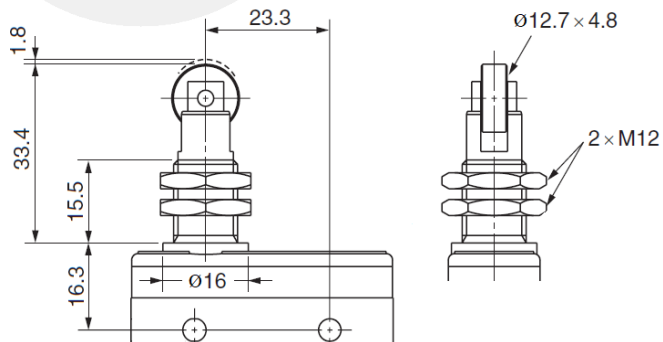


Z-15GQ22-B

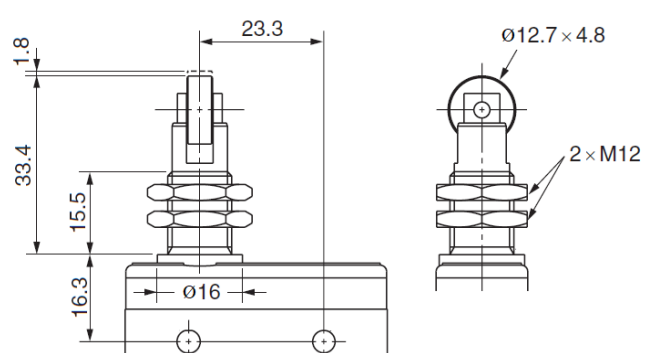


Z-15GQ21-B

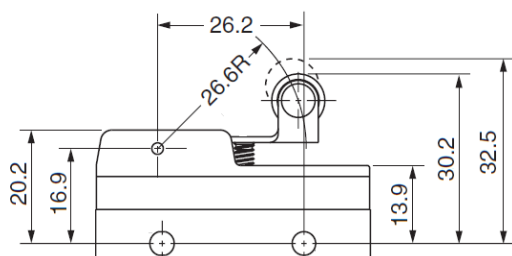


Z-15GW22-B

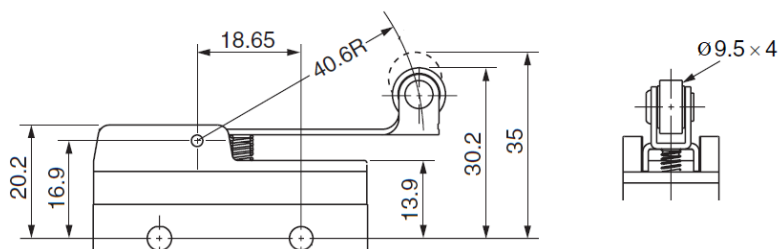


Z-15GW2-B

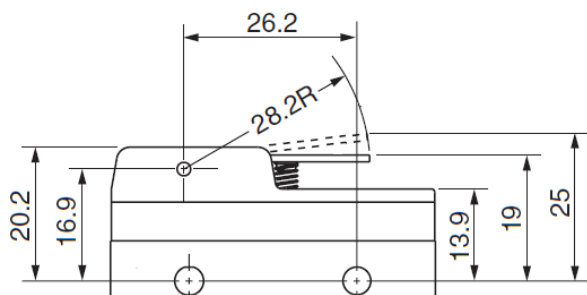


Z-15GW21-B

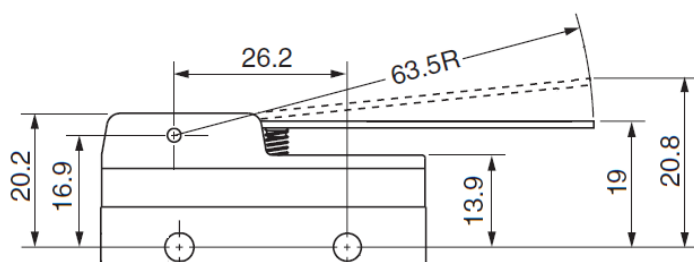


Z-15GW-B

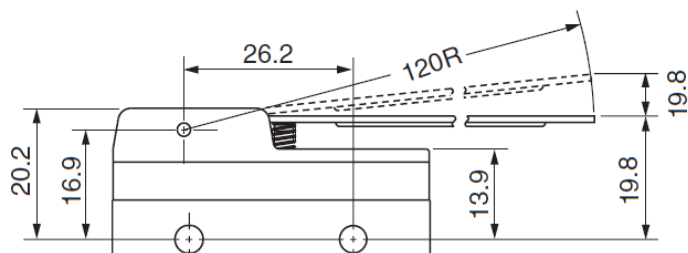

Z-15HW24-B



Установчі отвори

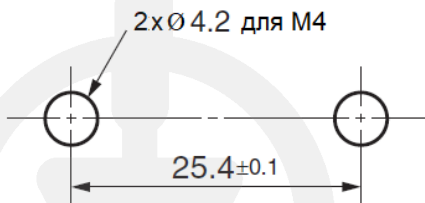

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур оточуючого середовища від -10 до +45°C.
- Висота над рівнем моря не більше 2000м.
- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C.

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу вимикачів допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Перед монтажем вимикача необхідно зробити кілька перемикачів, щоб переконатись у справності пристрою.

Послідовність монтажу вимикачів:

- підготовка місця для установки;
- закріплення вимикача;
- під'єднання з'єднувальних проводів за схемою комутації;
- перевірка правильності та надійності з'єднань.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше ніж один раз на півроку.

7. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування вимикачів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати вимикачі слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20°C до +50°C і відносній вологості до 80%.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність вимикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

