


КЛЕМНІ КОЛОДКИ серії ТВ

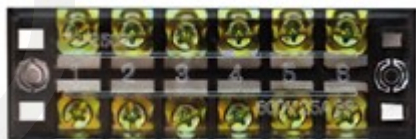

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Клемні колодки серії ТВ АСКО-УКРЕМ™ (далі – колодки) призначені для механічного та електричного з'єднання підготовлених або не підготовлених провідників в низьковольтних колах змінного або постійного струму.

2. Матеріал виготовлення

- Клеми:
- ТВ 15хх, 25хх, 60хх, 100х – сталь,
- ТВ 35хх, 45хх – латунь.
- Корпус – АВС-пластмаса.
- Кришка – полікарбонат.

3. Умовне позначення виробів

ТВ ХХУУ

ТВ – серія колодок.

ХХ – номінальний струм, А.


УУ – кількість клемних пар.

4. Технічні характеристики

Максимальна робоча напруга $U_e \max$, В AC/DC	600/220
Номінальний робочий струм I_e , А	≤ 100
Діапазон площ поперечного перерізу провідника, мм ²	1...30
Ступінь захисту	IP20

5. Габаритні розміри

Модель	L	L1	A	B	C	ød	H	
	MM							
TB 1503	45	36,5	7	9	22	M3	18	
TB 1504	55	45,5						
TB 1505	63	52						
TB 1506	73	63,5						
TB 1510	107	97						
TB 1512	127	115						
TB 2503	54	43	10,5	12	30	M4	19	
TB 2504	67	57						
TB 2505	80	68						
TB 2506	91	80						
TB 2510	139	128						
TB 2512	163	153						
TB 3503	54	44						
TB 3504	67	57						
TB 3506	91	80	14	16,5	38	M5	23,5	
TB 3512	163	153						
TB 4503	70	58						
TB 4504	86	75,5						
TB 4506	120	108		18		M6	30	
TB 4510	185	175						
TB 4512	220	210						
TB 6003	75	63						
TB 6004	93	80	15	22,5	43,5	M6	35	
TB 6006	128	115						
TB 1003	86,5	75,5						
TB 1004	108	96						
TB 1006	153	140						

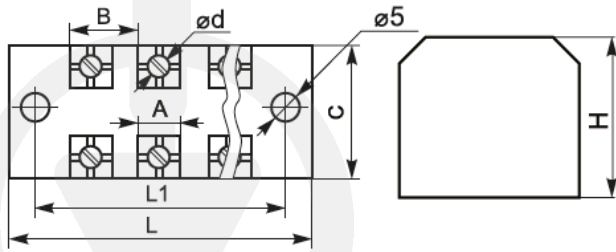

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-10 \dots +80^{\circ}\text{C}$.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C .
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C .
- Оточуюче повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

7. Монтаж і обслуговування

Монтаж колодок повинен виконуватись технічним персоналом, що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на півроку.

8. Заходи безпеки

Колодки повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні колодок до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Установку, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування колодок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати колодки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості до 80%.

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність колодок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

