УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ

аскоУКРЕМ

КОРПУСИ КНОПКОВИХ ПОСТІВ КЕРУВАННЯ серії HJ-9



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Корпуси кнопкових постів серії HJ9 АСКО-УКРЕМ ™ (далі – КП) призначені для встановлення світлосигнальних індикаторів, кнопок управління, перемикачів для подальшого дистанційного керування та сигналізації. КП помаранчевого кольору призначені для керування обладнанням в аварійних ситуаціях, або таким, що потребує підвищеної уваги персоналу.

2. Матеріал виготовлення

- Корпус – ПВХ.
- Сальник, прокладка – силікон.

3. Конструкція, технічні характеристики

- Кількість місць під пристрої управління та сигналізації – від 1 до 6, з монтажним діаметром 22 мм.
- Ступінь захисту IP 40 (IP 54 - забезпечується захисним сальником та прокладкою між частинами корпусу після встановленням пристроїв (світлосигнальних індикаторів, кнопок управління, перемикачів) з відповідним ступенем захисту).
- Тип встановлення – стаціонарний/навісний. Для зручності на задній стінці КП вказані відстані між точками кріплення (встановлювальні розміри).
- Колір – білий (помаранчевий)/чорний·

4. Комплектація

- Сальник – 1 шт.
- Саморізи – 4 шт.

5. Габаритні та встановлювальні розміри

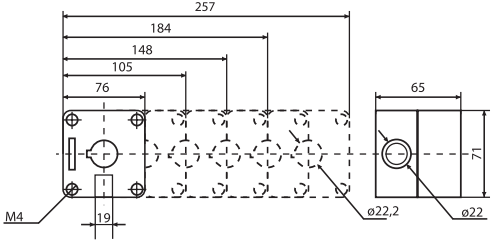

Встановлювальні розміри:

- HJ-9-1 – 54x49 мм
- HJ-9-2 – 80x54 мм
- HJ-9-3 – 115x54 мм
- HJ-9-4 – 149x54 мм
- HJ-9-5(6) – 223x54 мм

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ° С ... +55 ° С
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 ° С

7. Монтаж і обслуговування

У якості з'єднувальних провідників рекомендується використовувати кабель у гумовій ізоляції з поперечним перерізом, що відповідає внутрішньому діаметру сальника КП.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування корпусів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати корпуси слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25 ° С до + 55 °С та відносній вологості до 80%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____