

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ серії ДК



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Додаткові контакти серії ДК АСКО-УКРЕМ™ (далі – контакти) призначені для збільшення кількості додаткових контактів контакторів серій ПМ0...4 і КМ АСКО-УКРЕМ™.

2. Технічні характеристики та позначення


Категорія застосування		AC-15	DC-13
Номинальна робоча напруга U_e , В		400	110
Максимальний робочий струм I_{max} , А		10	2
Опір ізоляції, МОм		≥ 10	
Мінімальна вмикаюча здатність	U_{min} , В	24	
	I_{min} , мА	10	
Максимальний тривалий струм, А (2мсек)		100	
Механічна зносостійкість, циклів		$\geq 10^5$	
Діапазон робочих температур, °C		-15...+50	

Модель	Серія контакторів	Кількість контактів	
		NO	NC
ДК(ПМ0)-20	ПМ0	2	0
ДК(ПМ0)-02		0	2
ДК(ПМ0)-11		1	1
ДК(ПМ0)-22		2	2
ДК(ПМ0)-40		4	0
ДК(ПМ0)-04		0	4
ДК(ПМ0)-31		3	1
ДК(ПМ0)-13		1	3
ДК-02	ПМ1...4 КМ	0	2
ДК-20		2	0
ДК-11		1	1
ДК-13		1	3
ДК-04		0	4
ДК-22		2	2
ДК-31		3	1
ДК-40		4	0

3. Електричні схеми

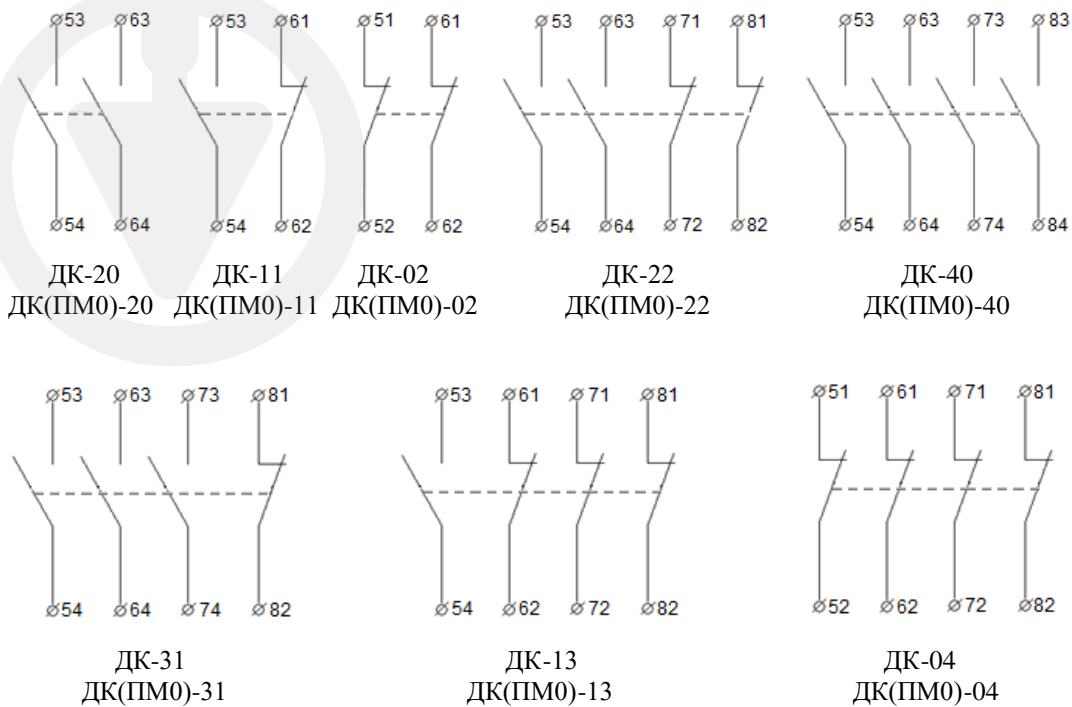

4. Габаритні розміри

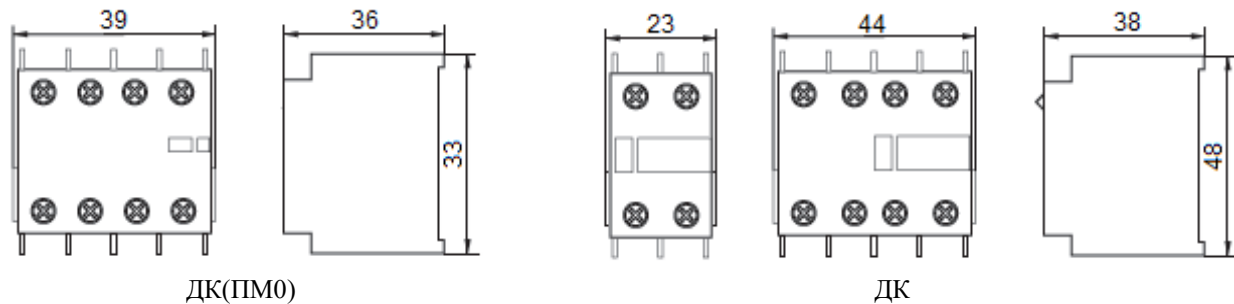

5. Монтаж і обслуговування

Контакти монтуються на контактор фронтально, без допомоги інструменту.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше, ніж один раз на півроку.

6. Заходи безпеки

Монтаж та профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність контактів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.asko.ua, info@asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину

